

PLANTA BAIXA - ELÉTRICO  
esc 1:75

SÍMBOLO	DENOMINAÇÃO	ALTURA (m)
	Tomada Baixa Simples	0,30
	Tomada Média Simples	1,20
	Tomada Alta Simples	1,80
	Espera Tomada Alta Ar Condicionado 1400W	2,10
	Tomada Luminária de Emergência 100W	2,10
	Tomada 600W	1,20
	Espera para Ponto Telefônico (4"x2")	0,30
	Espera para Ponto Internet	--
	Interruptor Simples	1,20
	Interruptor Paralelo	1,20
	Eletroduto Flexível corrugado, pelo teto	--
	Fios - Fase, Neutro, Retorno e Terra	--
	Ponto de luz no teto c/ 2 lâmpadas fluorescentes	--
	Ponto de luz no teto c/ 1 lâmpada fluorescente	--
	Arandela na parede 40W	2,10
	Quadro de Medidores	1,50
	Centro de Distribuição	1,50

\*Utilizar emenda de cabos, acomodada em caixa de passagem com tampa cega.  
\*Todos as salas deverão ter dispositivo de proteção residual.

C.D.	CIRCUITO	ILUMINAÇÃO(W)	TOMADAS(W)	AR COND.(W)	TOR.ELÉT.(W)	NUM. PONTOS	CARGA (W)	DISJ. (A)	CABO #mm <sup>2</sup>	FASES RST	ELETRODUTO (POLEGADAS)	
C.D.1	1	28	0	0	0	28	960	1x10A	1,5	R		
	2	24	0	0	0	24	960	1x10A	1,5	S		
	3	10	0	0	0	10	400	1x10A	1,5	T		
	4	0	0	0	0	1	3800	1x40A	6,0	R		
	5	0	0	0	0	1	3800	1x40A	6,0	S		
	6	0	0	0	0	1	3800	1x40A	6,0	T		
	7	0	0	0	0	1	3800	1x40A	6,0	R		
	8	0	0	0	1	0	1400	1x25A	4,0	S		
	9	0	0	0	1	0	1400	1x25A	4,0	T		
	10	0	0	0	1	0	1400	1x25A	4,0	R		
	11	0	0	0	1	0	1400	1x25A	4,0	S		
	12	0	0	0	1	0	1400	1x25A	4,0	T		
	13	0	0	0	1	0	1400	1x25A	4,0	R		
	14	0	0	0	1	0	1400	1x25A	4,0	S		
	15	0	0	8	1	0	9	1400	1x25A	2,5	T	
	16	0	0	6	1	0	7	1200	1x25A	2,5	R	
	17	0	0	8	1	0	9	1400	1x25A	2,5	S	
	18	0	0	14	0	0	14	1400	1x25A	2,5	T	
	19	0	0	4	0	0	4	400	1x25A	2,5	R	
	20	0	0	0	0	0	0	0	1x25A	2,5	S	RESERVA
	TOTAL	62	0	40	3	7	33120	3x50A	25,0	RST	Ø 1 1/2"	

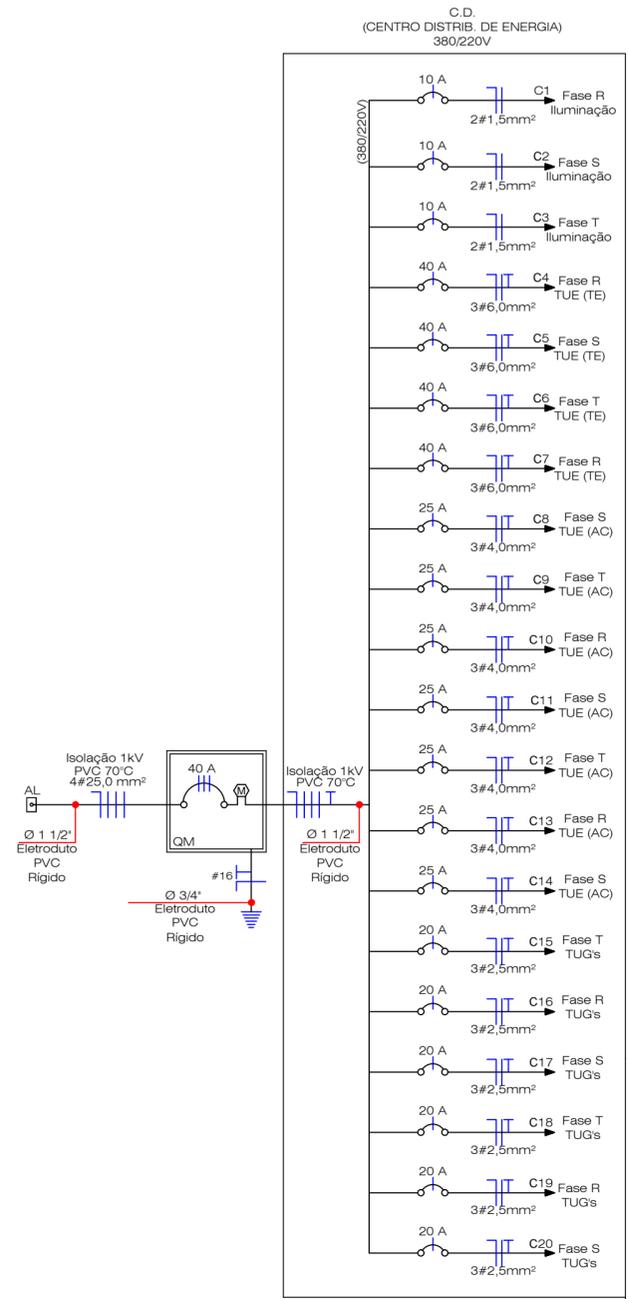


DIAGRAMA UNIFILAR

## MUNICÍPIO DE MUÇUM

**OBRA:** Ampliação da Unidade Básica de Saúde

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOÃO DALAZEN, MUÇUM - RS

**DESCRIÇÃO:** PROJETO ELÉTRICO

PROJETO, DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS	ÁREA: 208,00m <sup>2</sup>	DATA: SET/2017	ESCALA: Indicada	PRANCHA: <b>E1</b>
---	----------------------------	----------------	------------------	--------------------